


TP-1.1


Internat - 1 Piętro - pom. I/1.29

TP-1.1/ADM

Internat - 1 Piętro - pom. I/1.29



**TABLICA TP-1.1/ADM**  
Internat - 1 Piętro  
pom I/1.29  
Elewacja rozdzielnicy wnekowej DARP-48  
QUITELINE 2x24  
klasa ochronności II, IP 54 (IK07)  
Rozmiar wewnętrzny:  
550\*375\*125

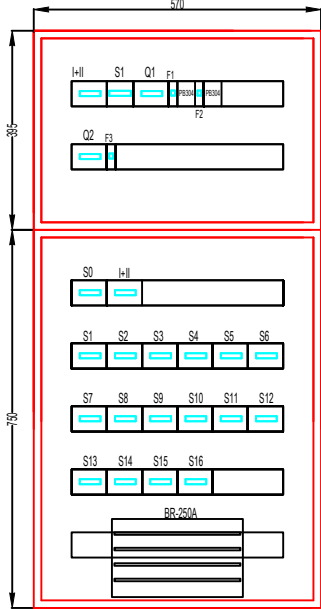

**TABLICA TP-1.1**  
Internat - 1 Piętro  
pom I/1.29  
Elewacja rozdzielnicy wnekowej DARP-72  
QUITELINE 5x24  
klasa ochronności II, IP 54 (IK07)  
Rozmiar wewnętrzny:  
550\*750\*125

Nr odpływu	1.1.0	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.1.7	1.1.8	1.1.9	1.1.10	1.1.11	1.1.12	1.1.13	1.1.14	1.1.15
Nazwa odbioru	TP-1.1/ADM Internat - 1 Piętro - pom. I/1.29	TB-1.1.1 Internat - 1 Piętro - pom. I/1.05	TB-1.1.2 Internat - 1 Piętro - pom. I/1.07	TB-1.1.3 Internat - 1 Piętro - pom. I/1.09	TB-1.1.4 Internat - 1 Piętro - pom. I/1.11	TB-1.1.5 Internat - 1 Piętro - pom. I/1.13	TB-1.1.6 Internat - 1 Piętro - pom. I/1.15	TB-1.1.7 Internat - 1 Piętro - pom. I/1.17	TB-1.1.8 Internat - 1 Piętro - pom. I/1.32	TB-1.1.9 Internat - 1 Piętro - pom. I/1.19	TB-1.1.10 Internat - 1 Piętro - pom. I/1.21	TB-1.1.11 Internat - 1 Piętro - pom. I/1.23	TB-1.1.12 Internat - 1 Piętro - pom. I/1.25	TB-1.1.13 Internat - 1 Piętro - pom. I/1.33	TB-1.1.14 Internat - 1 Piętro - pom. I/1.01	TB-1.1.15 Internat - 1 Piętro - pom. I/1.04
Pi=91,3kW	2,0	6,7	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	3,2	5,2	5,2	5,2	5,2	6,7	4,7	16,0
Pszcz=36,52kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Razem TP-1.1

Pi = 91,3kW  
kj=0,4  
Pszcz=36,52kW

Nr odpływu		1.1.0.1	1.1.0.2	1.1.0.3
Nazwa odbioru		Ośw. główne 1 Piętro - pom. I/1.29	Ośw. awaryjne / nocne 1 Piętro - pom. I/1.29	Gn-1f 1 Piętro - pom. I/0.31/I/1.29
Pi=2,0kW		0,3	0,2	1,5

kj=0,4  
Pszcz=0,8kW

<b>E<sup>2</sup></b>	<b>BIURO USŁUGOWO-PROJEKTOWE EKWADRAT</b> 20-153 LUBLIN, UL. BIELSKIEGO 7/1 TEL. +48 504 168 351 E-MAIL: EKWADRAT@ONET.EU WWW.EKWADRAT.PL		
	ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OKSZOWIE ul.Szkolna 2,22-105 Okszków		
Investor:	WYKONANIE NOWEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU INTERNATU I STOŁÓWCE PRZY ZSCKR W OKSZOWIE 22-105 Okszków; ul Szkolna 2 jedn. ewid. 060303_2- Chelm, Obręb 060303_2.0043 Okszków-Kolonia, dz. nr ewid 322/104		
Nazwa inwestycji:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Faza:	ELEKTRYCZNA		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
Projektował:	mgr inż. Artur Golonka	LUB/0014/POOE/09	
Sprawił:	mgr inż. Tomasz Kuśmierczyk	LUB/0217/PWOE/06	
SIERPIEŃ 2021	Schemat zasilania rozdzielnicy piętrowej TP-1.1/ADM INTERNAT budynek internatu - 1 Piętro pom I/1.29		rys.nr
Skala			<b>E-17</b>

Układ sieci: TN-C-S

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM