


Nr	Nazwa Pomieszczenia	Śsr - [lx] wg PN-EN
S/0.01	PRZEDSIONEK	100
S/0.02	KL. SCHODOWA DO PIWNICY	150
S/0.03	SZATNIA	200
S/0.04	HALL	200
S/0.05	WC	200
S/0.06	WC	200
S/0.07	PRZEDSIONEK	100
S/0.08	WC	200
S/0.09	POKÓJ GOŚCINNY	300
S/0.10	KUCHNIA	300
S/0.11	ŁAZIENKA	200
S/0.12	POKÓJ GOŚCINNY	300
S/0.13	ŚWIETLICA	300
S/0.14	JADALNIA	300
S/0.15	WYDAWALNIA	300
S/0.16	KUCHNIA	500
S/0.17	ZMYWALNIA	500
S/0.18	KORYTARZ	100
S/0.19	BIURO	500
S/0.20	WC	200
S/0.21	KL. SCHODOWA	150
S/0.22	MAGAZYN	100
S/0.23	POM. PORZĄDKOWE	100
S/0.24	MAGAZYN NACZYŃ	200
S/0.25	MAGAZYN ŻYWNOSCI	300
S/0.26	KORYTARZ	100
S/0.27	POM. BIUROWE	500
S/0.28	POM. BIUROWE	500
S/0.29	POMIESZCZENIE ORANGE	-
I/0.25	PRZEDSIONEK	100
I/0.26	KLATKA SCHODOWA	150

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH	
A.1 ST 1	OPRAWA NASTROPOWA, IP65, IK05 - BS100 LED REGULABLE S670 4K STEP 1/25W
A.1 ST 2	OPRAWA NASTROPOWA, IP65, IK05 - BS100 LED REGULABLE S670 4K STEP 2/32W
A.1 ST 3	OPRAWA NASTROPOWA, IP65, IK05 - BS100 LED REGULABLE S670 4K STEP 3/36W
B.1	OPRAWA NASTROPOWA, IP65 - GEO LED 20W ROUND WHITE 4K
C.1	OPRAWA NASTROPOWA, IP40, IK05 - LED PANEL 418 M600 U19 C90 ED 4K - 36W
D.1	OPRAWA NASTROPOWA, IP54, IK08 - LUNAKO LED ROUND 4K - 24W
LEGENDA OPRAW EWAKUACYJNYCH/AWARYJNYCH	
EW.1	OPRAWA EWAKUACYJNA LED JEDNOSTRONNA, IP65, IK07 - 24GL AT OPT SABLTO- 7,5W
EW.2	OPRAWA EWAKUACYJNA LED DWUSTRONNA, IP65, IK07 - 24GL AT OPT SABLTO- 7,5W
EW.3	OPRAWA EWAKUACYJNA LED DWUSTRONNA, IP65, IK07 - 24GL AT OPT SABLTO- 7,5W
AW.1	OPRAWA AWARYJNA LED, IP65, IK07 - 24GL AT OPT SABLTO- 7,5W
Aw	Oprawa z modułem awaryjnym 1h
EXIT	ZNAKI KIERUNKOWE W FORMIE PIKTOGRAMÓW NAKLEJANYCH, FLUORESCENCYJNYCH

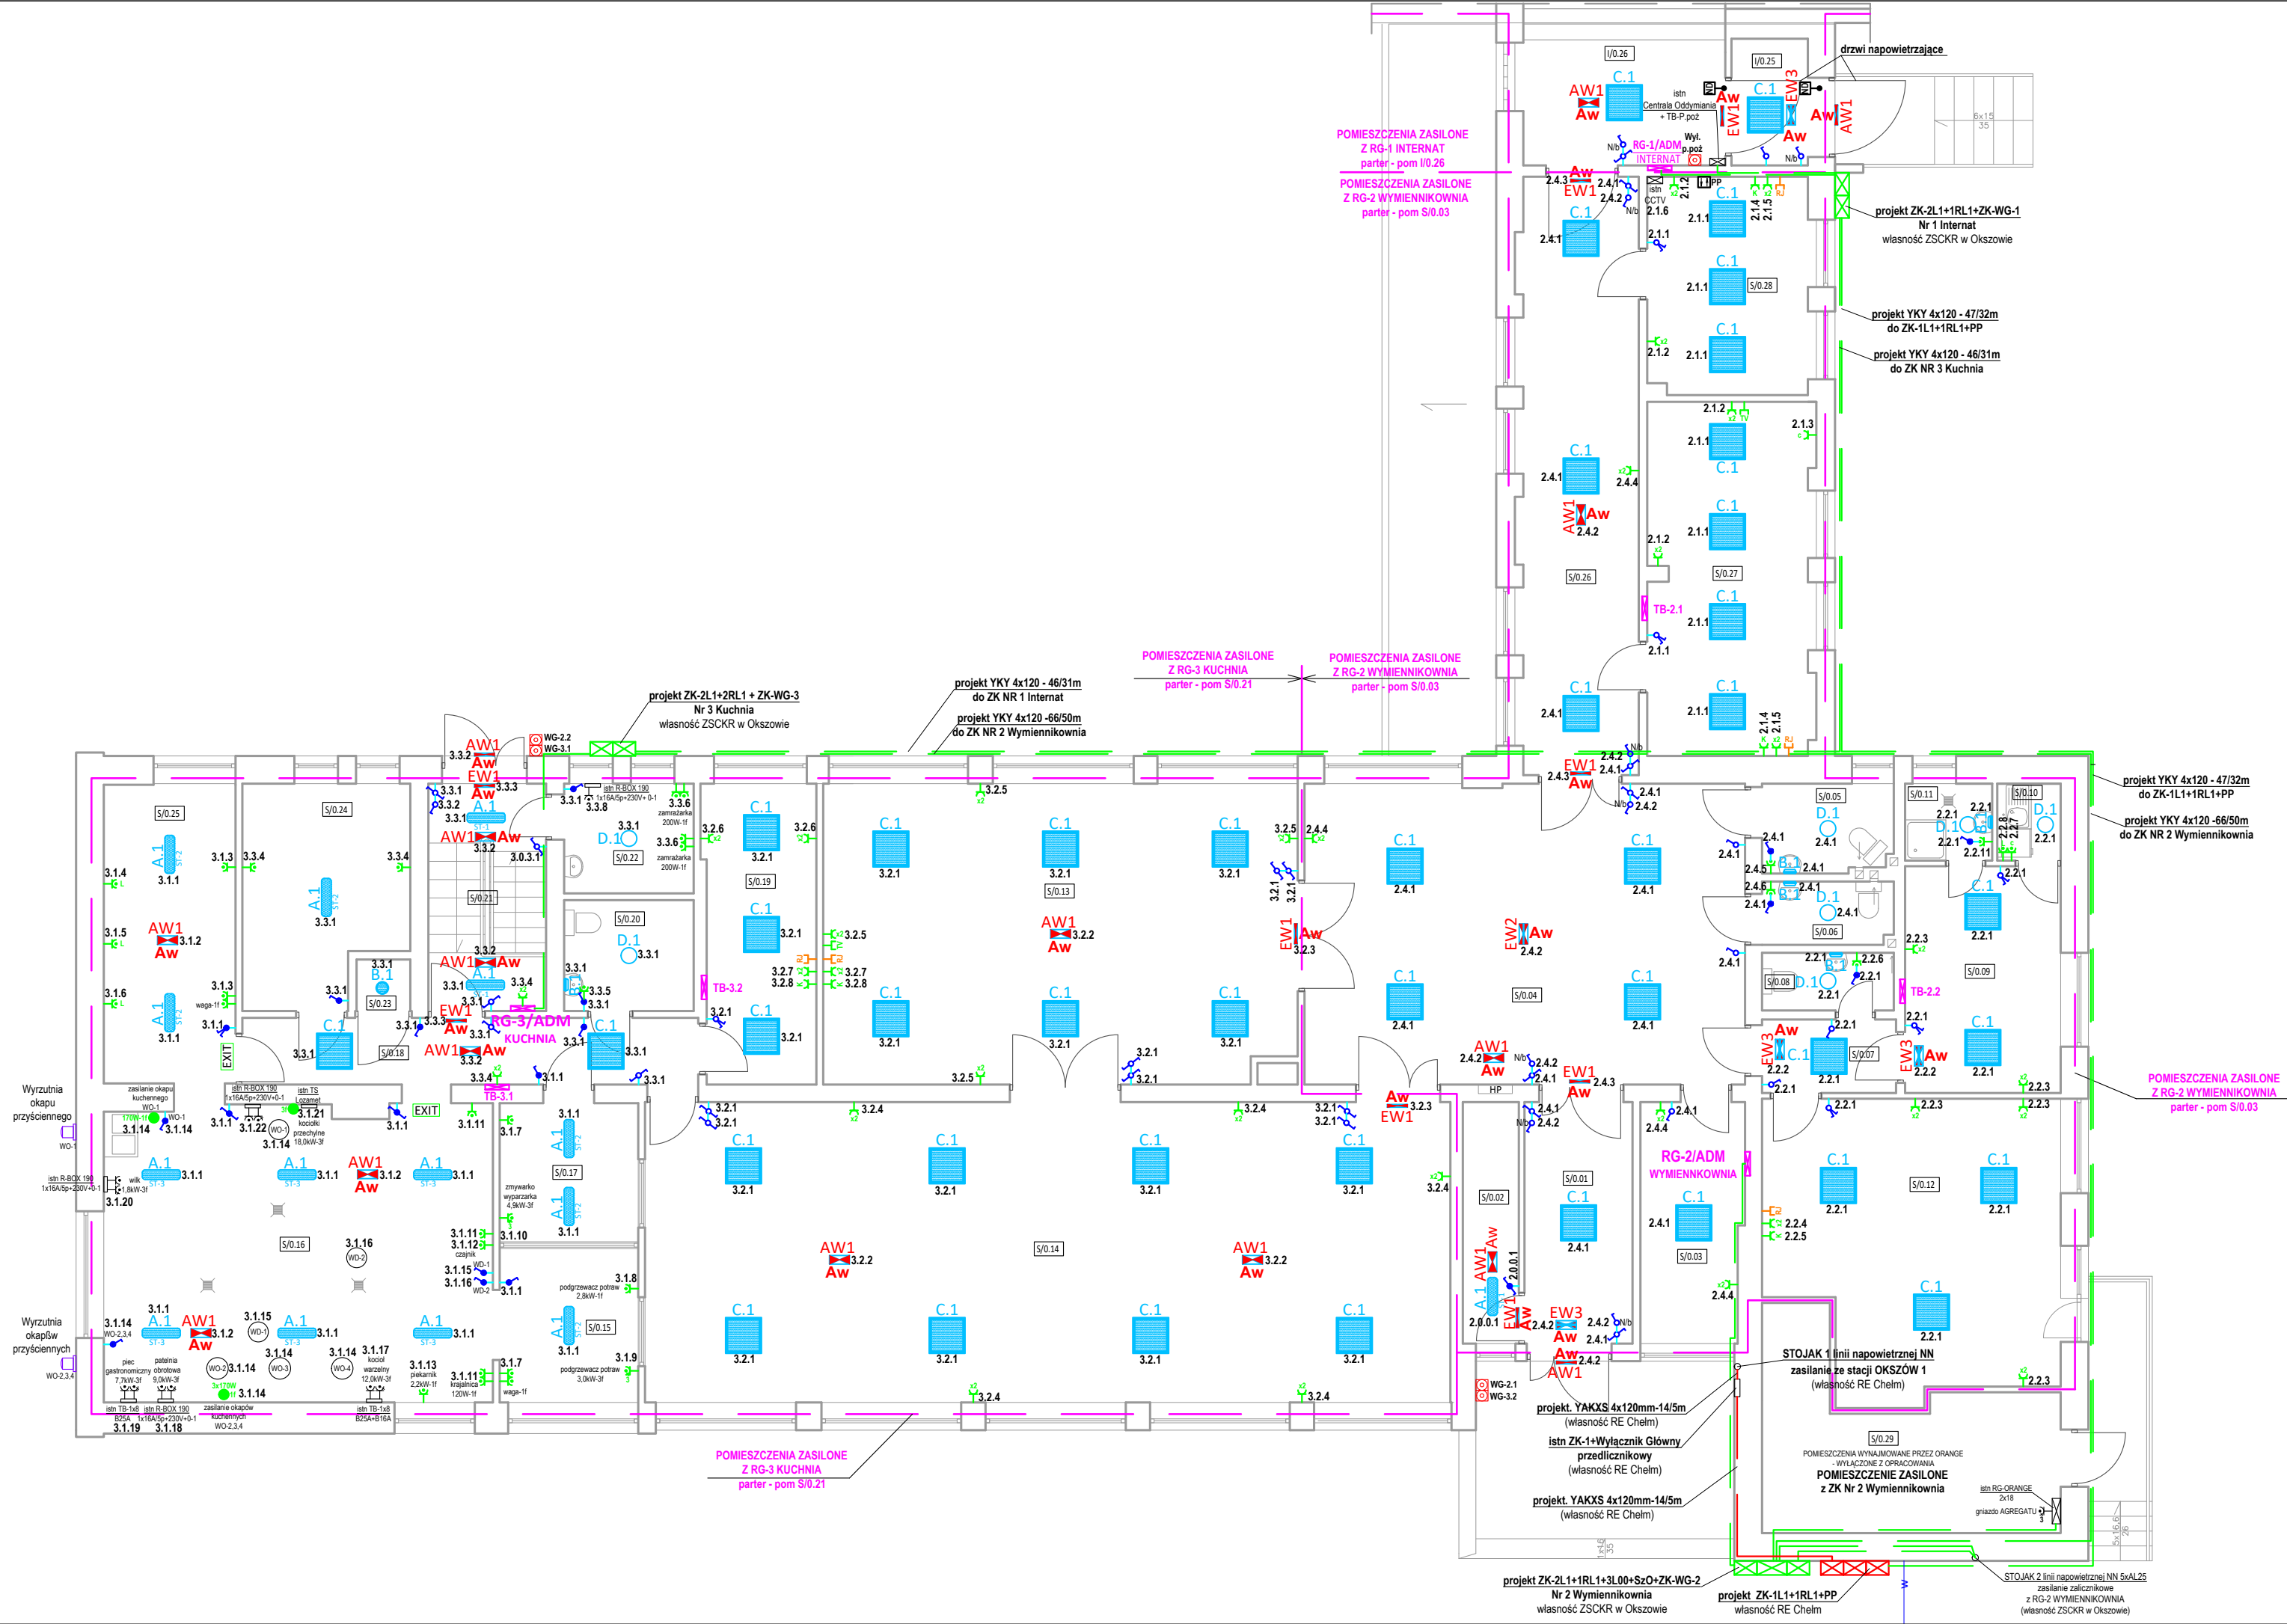

RZUT PARTERU
budynek stołówki - skala 1 : 100

OZNACZENIA WENTYLACJI

- Wł. Wentylator łazienkowy - 1f
- Wł. Wentylator kanałowy - 1f
- Wł. Wentylator dachowy - 1f
- Wł. Wentylator dachowy - 3f
- Wł. Wyrzutnia 1 okapu kuchennego
- Wł. Wyrzutnia 3 okapów kuchennych

Układ sieci: TN-C-S

OZNACZENIA

- Wył. 0.002 Przycisk wyłącznika P.POŻ. - Rozdzielnica ALFA 3 Z/P IP 44
- WG-1.2.3 ZŁĄCZE Z WYŁĄCZNIKIEM GŁÓWNYM P.POŻ.
- ZK-1.2.3 PROJEKTOWANE ZŁĄCZE KABLOWE Z POMIAREM PGE
- ZK-1.2.3 PROJEKTOWANE ZŁĄCZE KABLOWE
- RG-1 INTERNAT PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA GŁÓWNA INTERNATU
- RG-2 WYMIENNIKOWNIA PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA GŁÓWNA WYMIENNIKOWNI
- RG-3 KUCHNIA PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA GŁÓWNA KUCHNI
- TP-1.0 PROJEKTOWANA TABLICA BEZPIECZNIKOWA PIĘTROWA
- TB-1.0.1 PROJEKTOWANA TABLICA BEZPIECZNIKOWA POMIESZCZEŃ
- b ŁĄCZNIK 1BIEG (bistabilny)
- N/b ŁĄCZNIK 1BIEG (bistabilny) - obwód ośw nocnego
- ŁĄCZNIK 1BIEG
- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY
- ŁĄCZNIK SCHODOWY
- ŁĄCZNIK KRZYŻOWY
- ŁĄCZNIK 1BIEG HERMETYCZNY
- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY HERMETYCZNY
- ŁĄCZNIK SCHODOWY HERMETYCZNY
- Ru GNIAZDO KOMPUTEROWE
- Ca GNIAZDO WTYCZKOWE 1-f PODWÓJNE
- Ł GNIAZDO WTYCZKOWE 1-f POJEDYŃCZE
- Ł GNIAZDO WTYCZKOWE 1-f POJEDYŃCZE (łódówka)
- c GNIAZDO WTYCZKOWE 1-f POJEDYŃCZE (czajnik)
- m GNIAZDO WTYCZKOWE 1-f POJEDYŃCZE (mikrofalą)
- e GNIAZDO WTYCZKOWE 1-f POJEDYŃCZE (grzejnik el.)
- o GNIAZDO WTYCZKOWE 1-f POJEDYŃCZE (okap)
- Ł GNIAZDO WTYCZKOWE HERM. 1-f POJEDYŃCZE
- Ł GNIAZDO WTYCZKOWE HERM. 3-f POJEDYŃCZE
- Ru BLOK BIUROWY - 2x2P+Z, 2P+Z z blokadą, RJ 45
- 1f puszka przyłączeniowa 1f
- 3f puszka przyłączeniowa 3f

		BIURO USŁUGOWO-PROJEKTOWE EKWADRAT	
		20-153 LUBLIN, UL. BIELSKIEGO 7/1 TEL. +48 504 168 351 E-MAIL: EKWADRAT@ONET.PL WWW.EKWADRAT.PL	
Investor:	ZESPÓŁ SZKOŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OKSZOWIE ul.Szkolna 2,22-105 Okszków		
Nazwa inwestycji:	WYKONANIE NOWEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU INTERNATU I STOŁÓWCE PRZY ZSCKR W OKSZOWIE 22-105 Okszków, ul Szkolna 2 jedn. ewid. 060303_2- Chelm, Obręb 060303_2_0043 Okszków-Kolonia, dz. nr ewid 322/104		
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA		ELEKTRYCZNA	
Projektował:	mgr inż. Artur Golonka	LUB/0014/POOE/09	rys.nr E-04
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Kuśmierczyk	LUB/0217/PWOE/06	
WRZESIEŃ 2021	Plan wewnętrznej linii zasilającej budynek stołówki - rzut parteru		
Skala 1 : 100			
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM			