



TP-1.2

Internat - 2 Piętro - pom. I/2.29




TP-1.2/ADM

Internat - 2 Piętro - pom. I/2.29

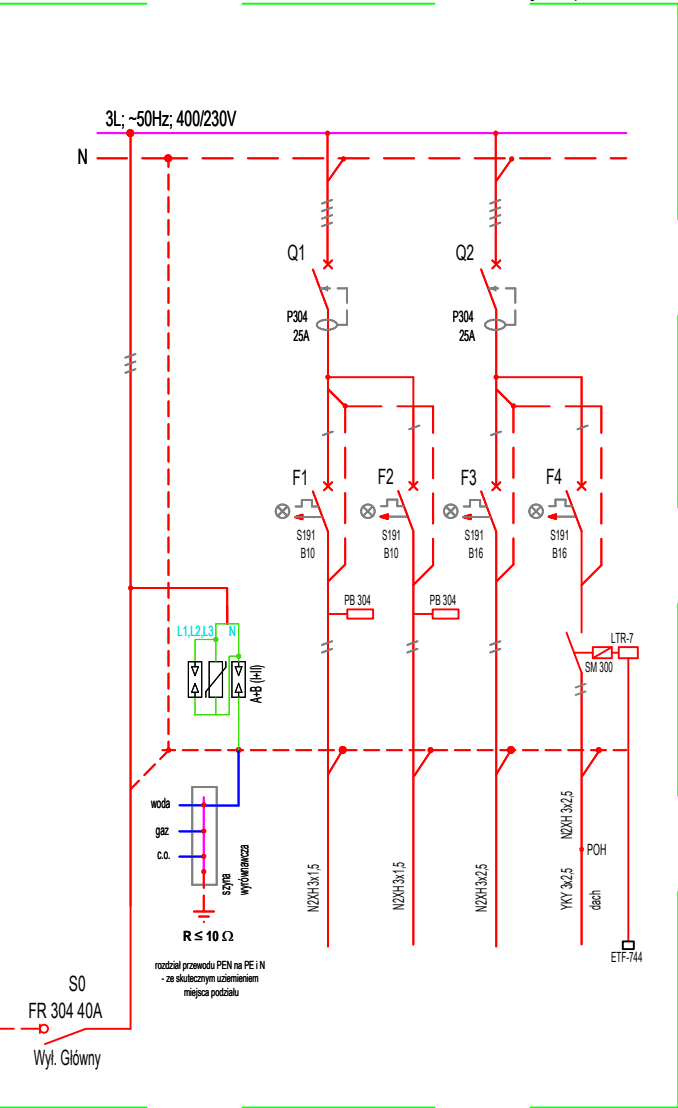

TABLICA TP-1.2/ADM  
Internat - 2 Piętro  
pom I/2.29  
Elewacja rozdzielnicy wnekowej DARP-48  
QUITELINE 2x24  
klasa ochronności II, IP 54 (IK07)  
Rozmiar wewnętrzny:  
550\*375\*125



TABLICA TP-1.2  
Internat - 2 Piętro  
pom I/2.29  
Elewacja rozdzielnicy wnekowej DARP-72  
QUITELINE 5x24  
klasa ochronności II, IP 54 (IK07)  
Rozmiar wewnętrzny:  
550\*750\*125

Nr odpływu	1.2.0	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.2.5	1.2.6	1.2.7	1.2.8	1.2.9	1.2.10	1.2.11	1.2.12	1.2.13	1.2.14	1.2.15
Nazwa odbioru	TP-1.2/ADM Internat - 2 Piętro - pom. I/2.29	TB-1.2.1 Internat - 2 Piętro - pom. I/2.05	TB-1.2.2 Internat - 2 Piętro - pom. I/2.07	TB-1.2.3 Internat - 2 Piętro - pom. I/2.09	TB-1.2.4 Internat - 2 Piętro - pom. I/2.11	TB-1.2.5 Internat - 2 Piętro - pom. I/2.13	TB-1.2.6 Internat - 2 Piętro - pom. I/2.15	TB-1.2.7 Internat - 2 Piętro - pom. I/2.17	TB-1.2.8 Internat - 2 Piętro - pom. I/2.32	TB-1.2.9 Internat - 2 Piętro - pom. I/2.19	TB-1.2.10 Internat - 2 Piętro - pom. I/2.21	TB-1.2.11 Internat - 2 Piętro - pom. I/2.23	TB-1.2.12 Internat - 2 Piętro - pom. I/2.25	TB-1.2.13 Internat - 2 Piętro - pom. I/2.33	TB-1.2.14 Internat - 2 Piętro - pom. I/2.01	TB-1.2.15 Internat - 2 Piętro - pom. I/2.04
Pi=90,8kW	2,5	6,8	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	3,9	5,2	5,2	5,2	5,2	4,2	4,7	16,7
Pszcz=36,32kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Razem TP-1.2

Pi = 90,8kW  
kj=0,4  
Pszcz=36,32kW

Nr odpływu	1.2.0.1	1.2.0.2	1.2.0.3	1.2.0.4
Nazwa odbioru	Ośw. główne 2 Piętro - pom. I/2.29	Ośw. awaryjne / nocne 2 Piętro - pom. I/2.29	Gn-ff 2 Piętro - pom. I/0.31/I/1.29	Gn-ff- Dach ogrzewanie wpuśców rynnowych
Pi=2,5kW	0,3	0,2	1,5	0,5
kj=0,4 Pszcz.=1,0kW				

<b>E<sup>2</sup></b>	<b>BIURO USŁUGOWO-PROJEKTOWE EKWADRAT</b> 20-153 LUBLIN, UL. BIELSKIEGO 7/1 TEL. +48 504 168 351 E-MAIL: EKWADRAT@ONET.EU WWW.EKWADRAT.PL		
	<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OKSZOWIE ul.Szkolna 2,22-105 Okszków</b>		
Investor:	WYKONANIE NOWEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU INTERNATU I STOŁÓWCE PRZY ZSCRK W OKSZOWIE 22-105 Okszków; ul Szkolna 2 jedn. ewid. 060303_2- Chełm, Obręb 060303_2.0043 Okszków-Kolonia, dz. nr ewid 322/104		
Nazwa inwestycji:	<b>PROJEKT WYKONAWCZY</b>		
Faza:	ELEKTRYCZNA		
BRANŻA	mgr inż. Artur Golonka LUB/0014/POOE/09		
Projektował:	mgr inż. Tomasz Kuśmierczyk LUB/0217/PWOE/06		
Sprawdził:	Sierpień 2021 Schemat zasilania rozdzielnic piętrowej TP-1.2/ADM INTERNAT budynek internatu - 2 Piętro pom I/2.29		
SIERPIEŃ 2021	rys.nr		
Skala	<b>E-18</b>		

Układ sieci: TN-C-S

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM