



Tablica TB-3.0.1
Stołówka – Piwnica – pom. S/-1.21

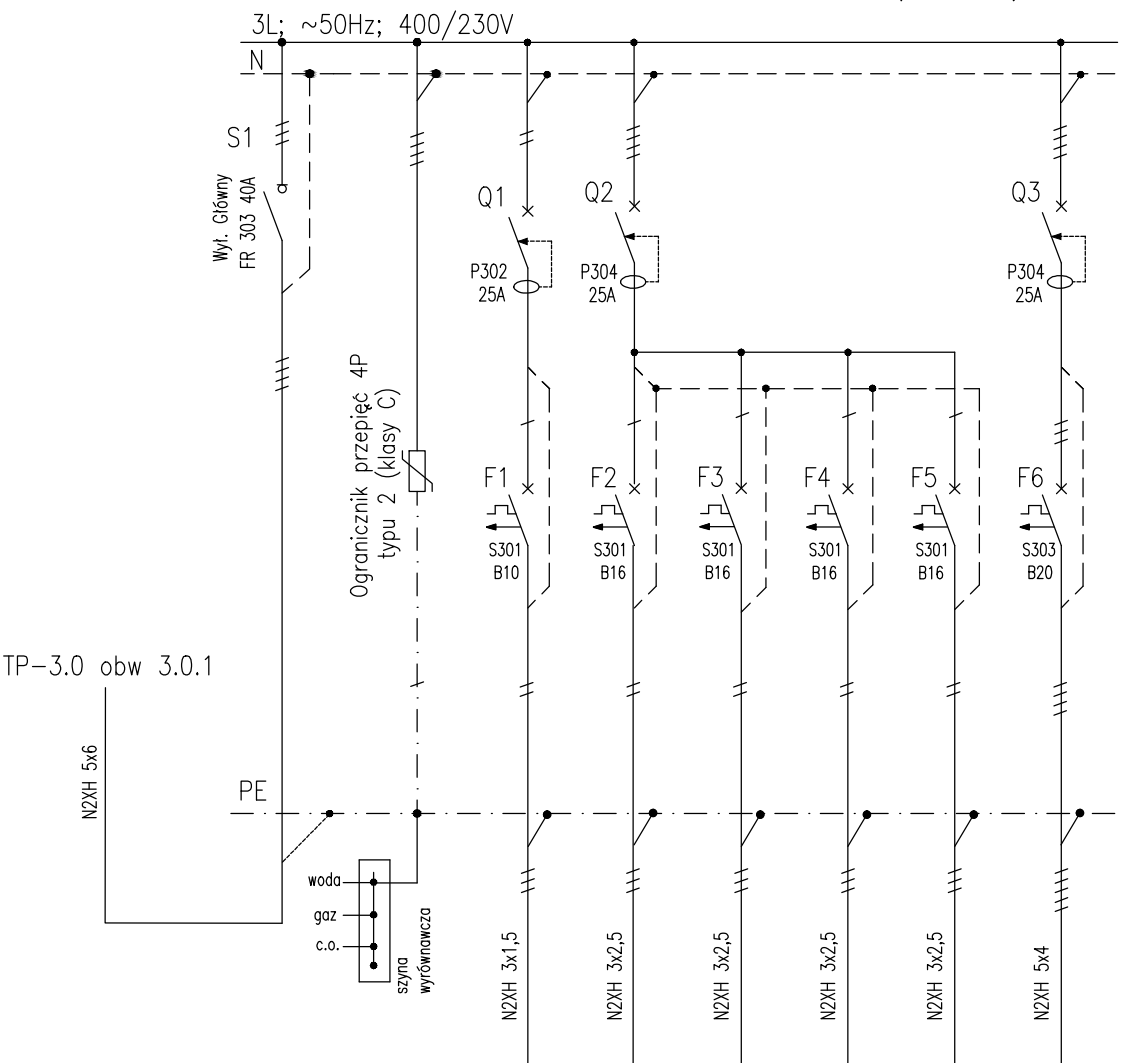


Nr odpływu	–		3.0.1.1	3.0.1.2	3.0.1.3	3.0.1.4	3.0.1.5	3.0.1.6
Nazwa odbioru	Zasilanie z TP-3.0		Ośw. Piwnica-pom. S/-1.20, S/-1.21, S/-1.22	Gn. 1f Piwnica-pom. S/-1.20 zamrażarki	Gn. 1f Piwnica-pom. S/-1.20 zamrażarki	Gn. 1f Piwnica-pom. S/-1.21, S/-1.22	Gn. 1f Piwnica-pom. S/-1.22 lodówka	Gn. 3f Piwnica-pom. S/-1.22 obieraczka do ziemniaków
Pi [kW]	5,2		0,1	1,0	1,0	1,5	1,0	0,6

kj=0,6
Pszcz.=3,12 kW




TABLICA TB-3.0.1
Stołówka - Piwnica
pom S/-1.21
Elewacja rozdzielniczy naściennej
RH-36/2
klasa ochronności II, IP 65 (IK07)

Tablica TB-3.0.2
Stołówka – Piwnica – pom. S/-1.24

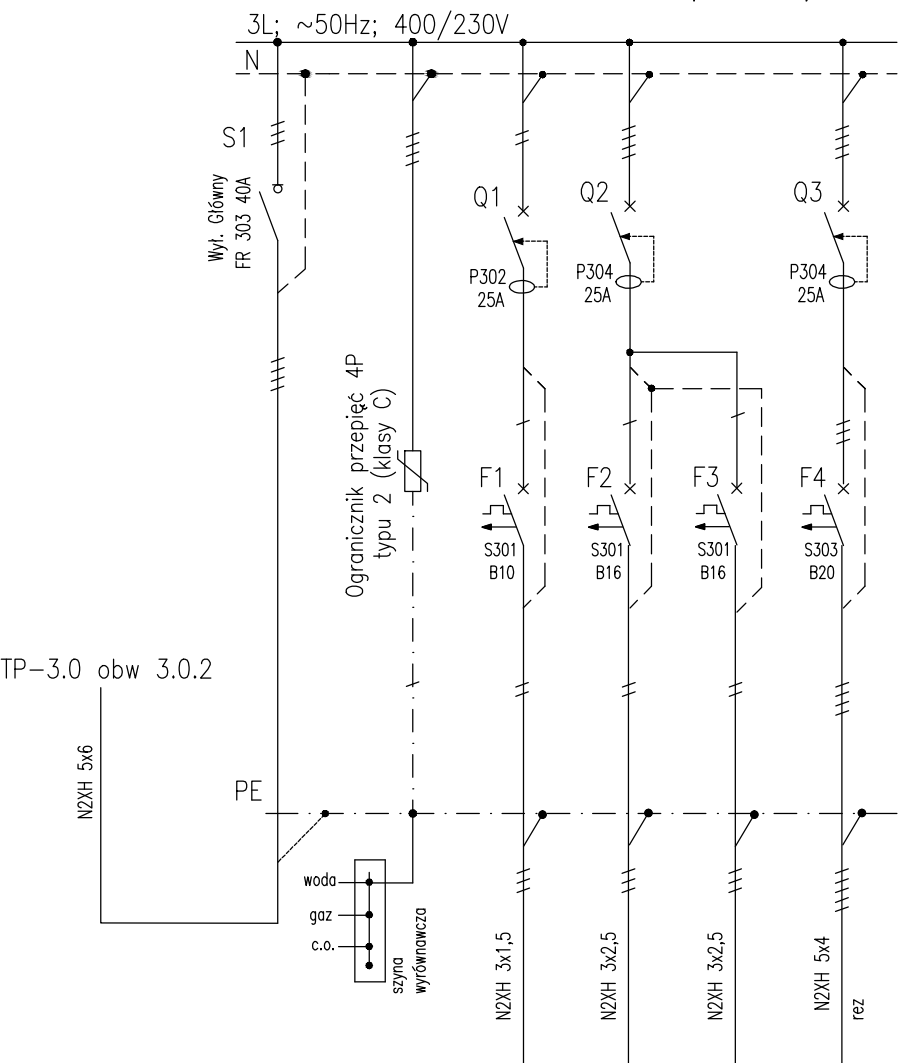

Nr odpływu	–		3.0.2.1	3.0.2.2	3.0.2.3	3.0.2.4
Nazwa odbioru	Zasilanie z TP-3.0		Ośw. Piwnica-pom. S/-1.23, S/-1.24	Gn. 1f Piwnica-pom. S/-1.23	Gn. 1f Piwnica-pom. S/-1.24	Gn. 3f rezerwa
Pi [kW]	5,2		0,2	1,0	1,0	3,0

kj=0,6
Pszcz.=3,12 kW



TABLICA TB-3.0.2
Stołówka - Piwnica
pom S/-1.24
Elewacja rozdzielniczy naściennej
RH-36/2
klasa ochronności II, IP 65 (IK07)

UKŁAD SIECI

TN-S

INWESTOR	ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OKSZOWIE ul. Szkolna 2, 22-105 Okszków		
NAZWA INWESTYCJI	WYKONANIE NOWEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU STOŁÓWKI PRZY ZSCKR W OKSZOWIE 22-105 Okszków, ul. Szkolna 2, jedn. ewid. 060303_2_0043 Okszków-Kolonia, dz. nr ewid. 322/104		
ETAP	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA	Elektryczna		
PROJEKTANT	mgr inż. Kamil Błazik upr. nr. LUB/0281/PWOE/13		
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat projektowanej tablicy bezpiecznikowej TP-3.0.1 i TP-3.0.2 w budynku Stołówki - piwnica pom S/-1.21 i S/-1.24		
SKALA	DATA	NR RYSUNKU	
	05.2023	E-10	