



TP-2.0

Stołówka – Piwnica – pom. S/-1.02




TP-2.0/ADM

Stołówka – Piwnica – pom. S/-1.02

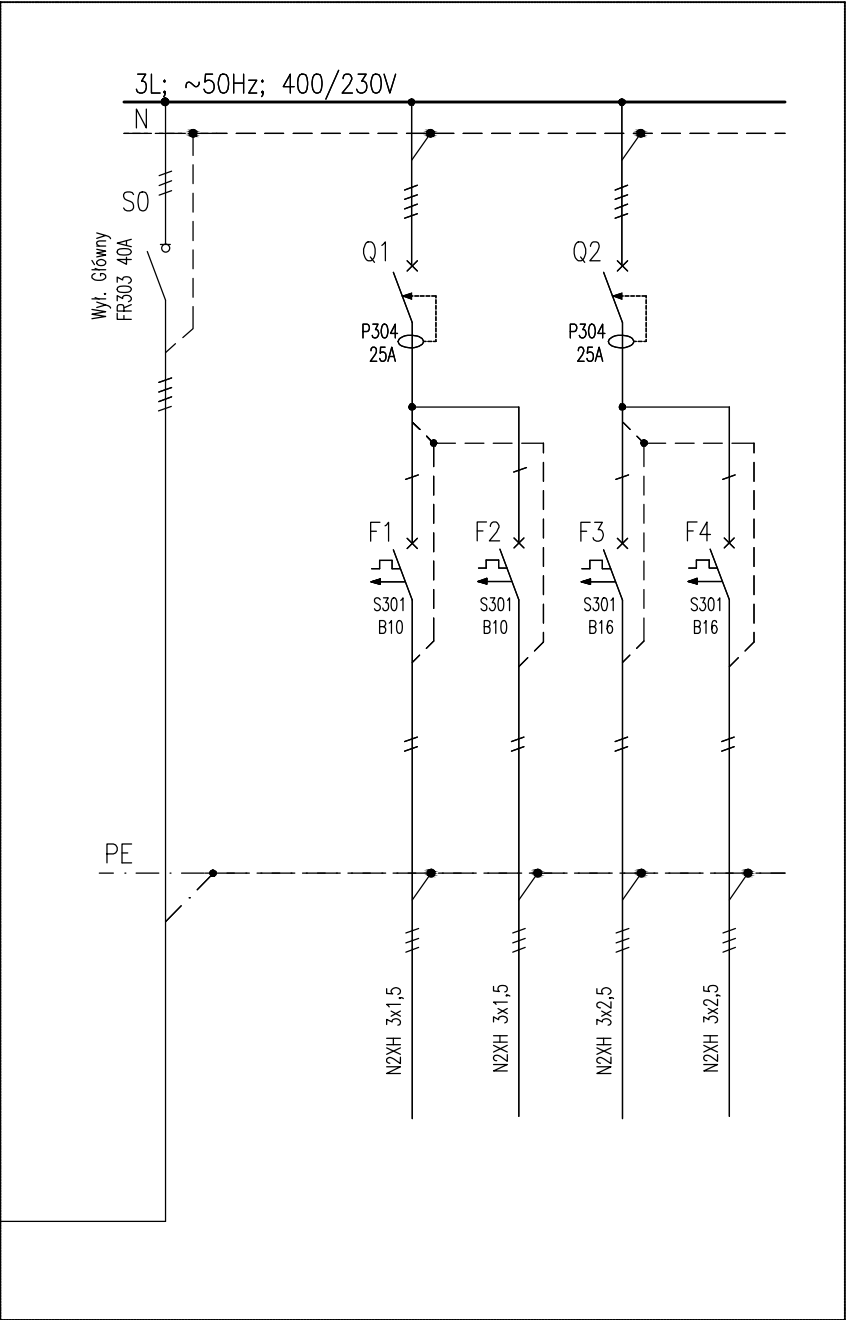

TABLICA TB-2.0/ADM
Stołówka - Piwnica
pom S/-1.02
Elewacja rozdzielnic natynkowej 2x24
klasa ochronności II, IP 54 (IK07)



TABLICA TB-2.0
Stołówka - Piwnica
pom S/-1.02
Elewacja rozdzielnic natynkowej 3x24
klasa ochronności II, IP 54 (IK07)

Rozmiar wewnętrzny:
550*500*125

UKŁAD SIECI	TN-S
-------------	------

Nr odpływu	2.0.0	2.0.1	2.0.2	2.0.3	2.0.4	2.0.5	2.0.6
Nazwa odbioru	TP-2.0/ADM Piwnica –pom. S/-1.02	TB-2.0.1 Piwnica –pom. S/-1.12	TB-2.0.2 Piwnica –pom. S/-1.14	TB-2.0.3 Piwnica –pom. S/-1.16	TB-2.0.4 Piwnica –pom. S/-1.11	TB-2.0.5 Piwnica –pom. S/-1.10	TB-2.0.6 Piwnica –pom. S/-1.04
Pi=106,02kW	3,4	14,7	37,9	20,2	12,2	12,4	5,22
Pszcz=39,25kW	-	-	-	-	-	-	-

Razem TP-2.0

Pi = 106,02 kW

Pszcz=39,25kW

Nr odpływu		2.0.0.1	2.0.0.2	2.0.0.3	2.0.0.4
Nazwa odbioru		Ośw. główne Parter – pom. S/-1.01,S/-1.02,S/-1.03 S/-1.05,S/-1.06,S/-1.07,S/-1.15	Ośw. awaryjne Parter – pom. S/-1.02,S/-1.05,S/-1.15	Gn-1f Parter – pom. S/-1.03,S/-1.02	Gn-1f Parter – pom. S/-1.06
Pi=3,4kW		0,3	0,1	1,0	2,0

kj=0,4

Pszcz=1,36kW

INWESTOR	ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OKSZOWIE ul. Szkolna 2, 22-105 Okszków		
NAZWA INWESTYCJI	WYKONANIE NOWEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU STOŁÓWKI PRZY ZSCKR W OKSZOWIE 22-105 Okszków, ul. Szkolna 2, jedn. ewid. 060303_2_0043 Okszków-Kolonia, dz. nr ewid. 322/104		
ETAP	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA	Elektryczna		
PROJEKTANT	mgr inż. Kamil Błazik upr. nr. LUB/0281/PWOE/13		
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat projektowanej tablicy bezpiecznikowej TP-2 i TP-2/ADM w budynku Stołówki - piwnica pom SI-1.02		
	SKALA	DATA 05.2023	NR RYSUNKU E-02