

RG-2

Stołówka - Parter - pom. S/0.03




RG-2/ADM

Stołówka - Parter - pom. S/0.03

TABLICA RG-2, RG-2/ADM

Stołówka - Parter
pom S/0.03
Elewacja rozdzielniczyny węgkowej 2x24
klasa ochronności II, IP 54 (IK07)

Rozmiar wewnętrzny:
550*1030*125

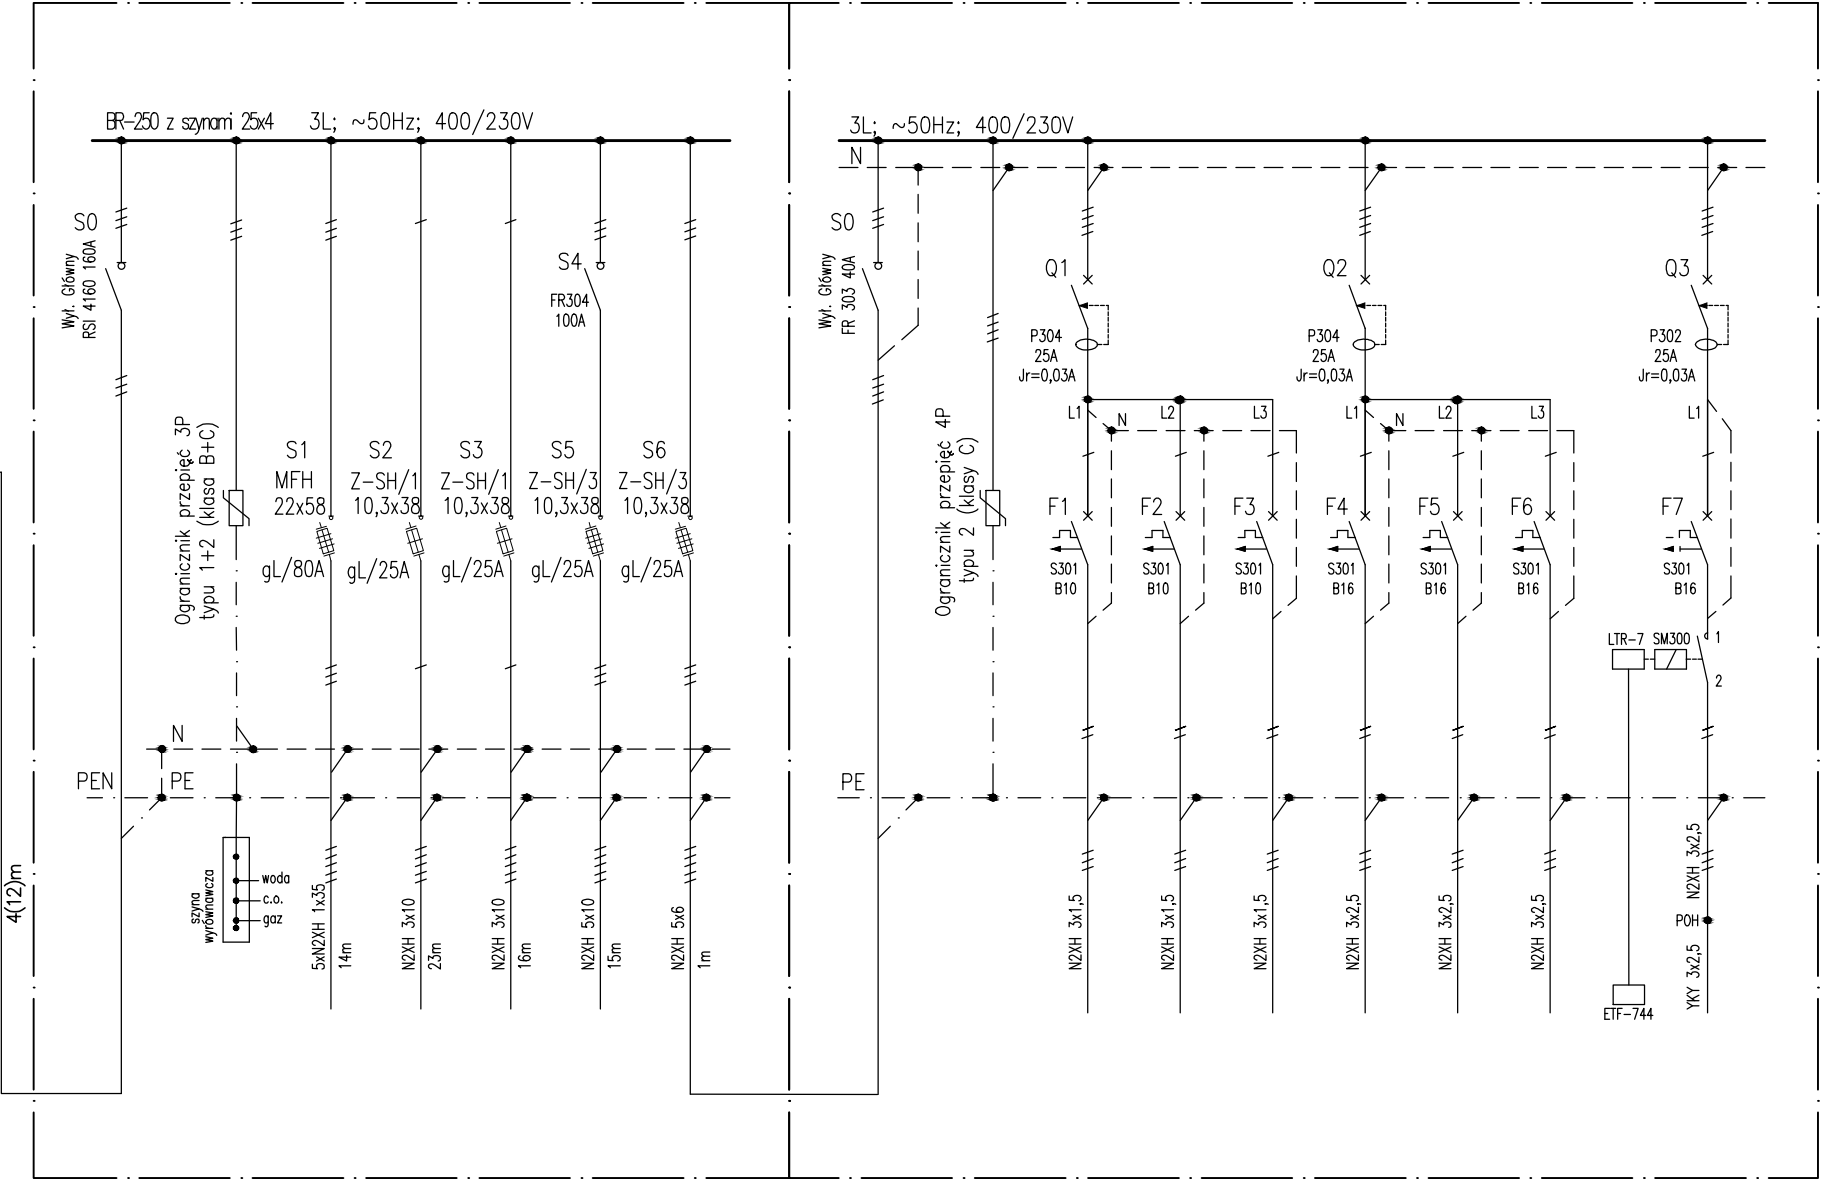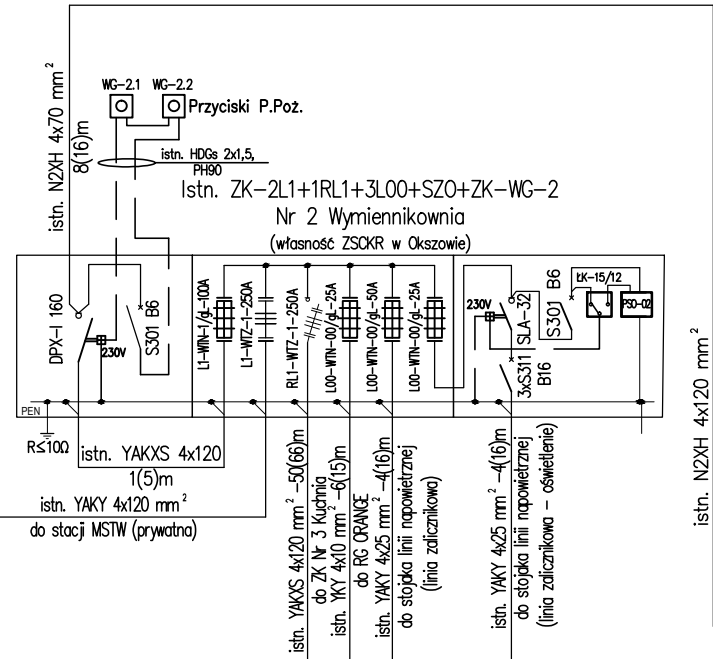

Nr odpływu	-	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4
Nazwa odbioru	Zasilanie z ZK-2L1+1RL1+3L00+SZO+ZK-WG-2 Nr 2 Wymiennikownia	TP-2.0 Stołówka - Piwnica - pom. S/-1.02	TB-2.1 Stołówka - Parter - pom. S/0.27	TP-2.2 Stołówka - Parter - pom. S/0.09	istn TL Wymiennikownia Stołówka - Parter - pom. S/0.09	RG-2/ADM Stołówka - Parter - pom. S/0.03
Pi [kW]	137,02	106,02	7,3	11,9	7,0	4,8
Pszcz [kW]						

Pi=137,02 kW
kz=0,4
Ps=52,59 kW

Nr odpływu	-	2.4.1	2.4.2	2.4.3	2.4.4	2.4.5	2.4.6	2.4.7
Nazwa odbioru		Osk. gówny Parter - pom. S/0.01,S/0.03,S/0.04,S/0.05,S/0.06,S/0.26	Osk. awaryjne / nocne Parter - pom. S/0.01,S/0.04,S/0.26	Osk. ewakuacyjne Parter - pom. S/0.04,S/0.26	Gn-1f Parter - pom. S/0.18,S/0.21	Gn-1f Parter - pom. S/0.05	Gn-1f Parter - pom. S/0.06	Gn-1f Doch ogrzewanie wpustów rynnowych
Pi [kW]	8,6	0,4	0,1	0,1	1,0	2,0	1,0	1,0

Pi=8,6kW
kz=0,4
Ps=1,04kW

UKŁAD SIECI

TN-C-S

INWESTOR	ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OKSZOWIE ul. Szkolna 2, 22-105 Oksów		
NAZWA INWESTYCJI	WYKONANIE NOWEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU STOŁÓWKI PRZY ZSKR W OKSZOWIE 22-105 Oksów, ul. Szkolna 2, jedn. ewid. 060303_2_0043 Oksów-Kolonia, dz. nr ewid. 322/104		
ETAP	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA	Elektryczna		
PROJEKTANT	mgr inż. Kamil Błazik upr. nr. LUB/0281/PWOE/13		
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat istniejącej rozdzielniczyny RG-2 i RG-2/ADM (do rozbudowy) w budynku Stołówki - parter pom S/0.03		
SKALA	DATA	NR RYSUNKU	
	05.2023	E-01	