



Nr odpływu	–		2.0.5.1	2.0.5.2	2.0.5.3	2.0.5.4	2.0.5.5	2.0.5.6	2.0.5.7
Nazwa odbioru	Zasilanie z TP-2.0		Ośw. Piwnica-pom. S/-1.10	Ośw. – awaryjne Piwnica-pom. S/-1.10	Gn. 1f Piwnica-pom. S/-1.10	Gn. 1f Piwnica-pom. S/-1.10	Gn. 1f Piwnica-pom. S/-1.10	Gn. 3f Piwnica-pom. S/-1.10	Gn. 3f Piwnica-pom. S/-1.10
Pi [kW]	12,4		0,3	0,1	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0

kj=0,2
Pszcz.=2,48 kW




TABLICA TB-2.0.5
Stołówka - Piwnica
pom S/-1.10
Elewacja rozdzielniczy naściennej
RH-36/2
klasa ochronności II, IP 65 (IK07)

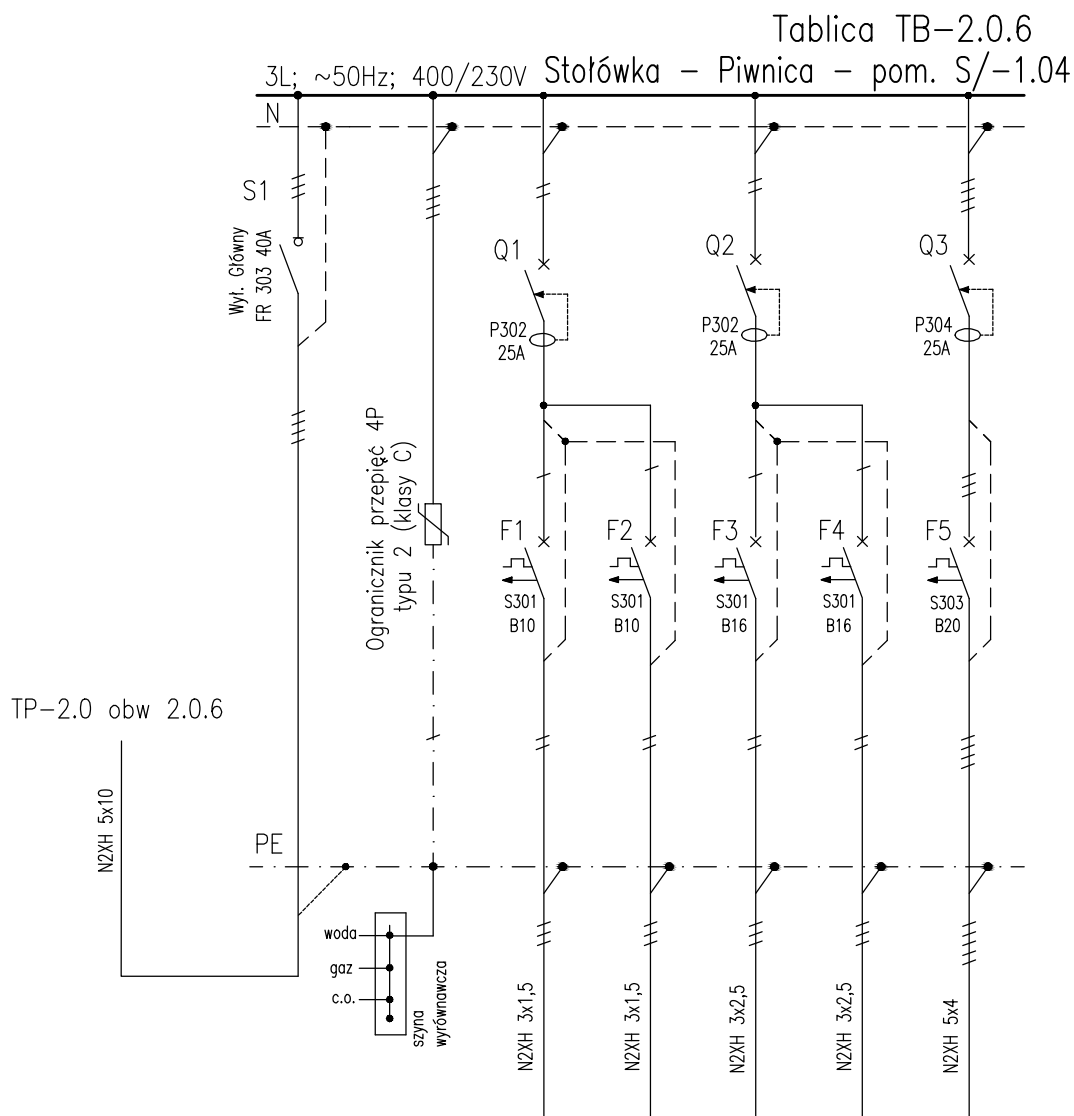

Nr odpływu	–		2.0.6.1	2.0.6.2	2.0.6.3	2.0.6.4	2.0.6.5
Nazwa odbioru	Zasilanie z TP-2.0		Ośw. Piwnica-pom. S/-1.04	Ośw. – awaryjne Piwnica-pom. S/-1.04	Gn. 1f Piwnica-pom. S/-1.04	Gn. 1f Piwnica-pom. S/-1.04	Gn. 3f Piwnica-pom. S/-1.04
Pi [kW]	5,22		0,1	0,1	2,0	0,02	3,0

kj=0,2
Pszcz.=1,04 kW



TABLICA TB-2.0.6
Stołówka - Piwnica
pom S/-1.04
Elewacja rozdzielniczy naściennej
RH-36/2
klasa ochronności II, IP 65 (IK07)

UKŁAD SIECI

TN-S

INWESTOR	ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OKSZOWIE ul. Szkolna 2, 22-105 Okszków		
NAZWA INWESTYCJI	WYKONANIE NOWEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU STOŁÓWKI PRZY ZSCKR W OKSZOWIE 22-105 Okszków, ul. Szkolna 2, jedn. ewid. 060303_2_0043 Okszków-Kolonia, dz. nr ewid. 322/104		
ETAP	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA	Elektryczna		
PROJEKTANT	mgr inż. Kamil Błazik upr. nr. LUB/0281/PWOWE/13		
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat projektowanej tablicy bezpiecznikowej TP-2.0.5 i TP-2.0.6 w budynku Stołówki - piwnica pom S/-1.10 i S/-1.04		
	SKALA	DATA 05.2023	NR RYSUNKU E-05