



## Stołówka - Piwnica - pom. S/-1.18



## Stołówka - Piwnica - pom. S/-1.18

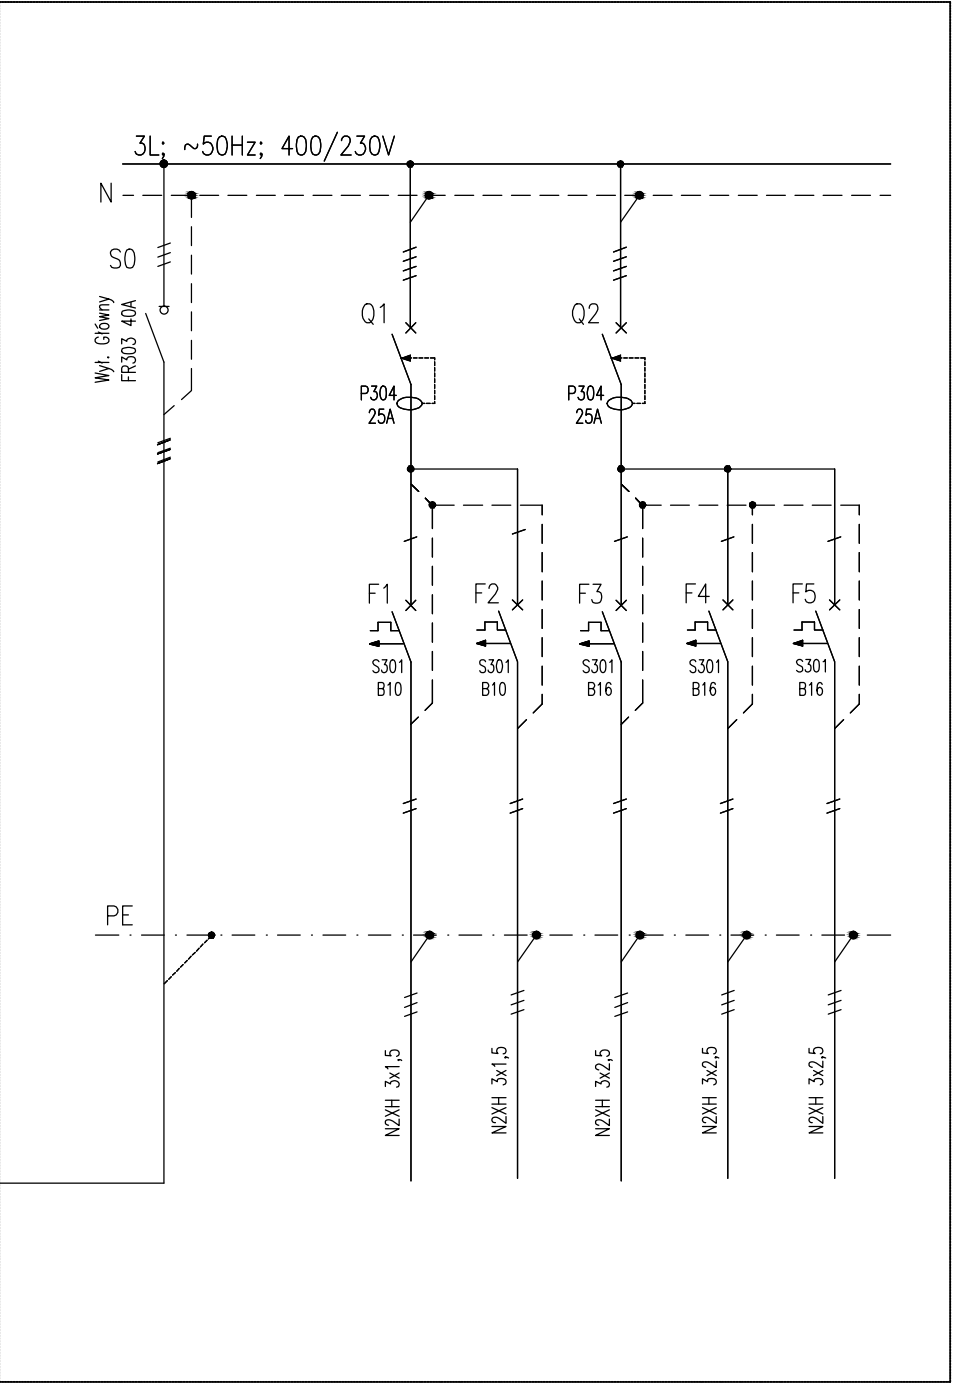

## TN-S

$$P_{szcz}=8,16\text{kW}$$
$$P_{\text{szcz.}} = 1,92 \text{ kW}$$

INWESTOR	ZESPÓŁ SZKOŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OKSZOWIE ul. Szkolna 2, 22-105 Okszków		
NAZWA INWESTYCJI	WYKONANIE NOWEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU STOŁÓWKI PRZY ZSKCR W OKSZOWIE 22-105 Okszków, ul. Szkolna 2, jedn. ewid. 060303_2_0043 Okszków-Kolonia, dz. nr ewid. 322/104		
ETAP	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA	Elektryczna		
PROJEKTANT	mgr inż. Kamil Błazik upr. nr. LUB/0281/PWOE/13		
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat projektowanej tablicy bezpiecznikowej TP-3.0 i TP-3.0/ADM w budynku Stołówki - piwnica pom S/-1.18		
	SKALA	DATA 05.2023	NR RYSUNKU E-09