



Tablica TB-2.0.3
Stołówka – Piwnica – pom. S/-1.16

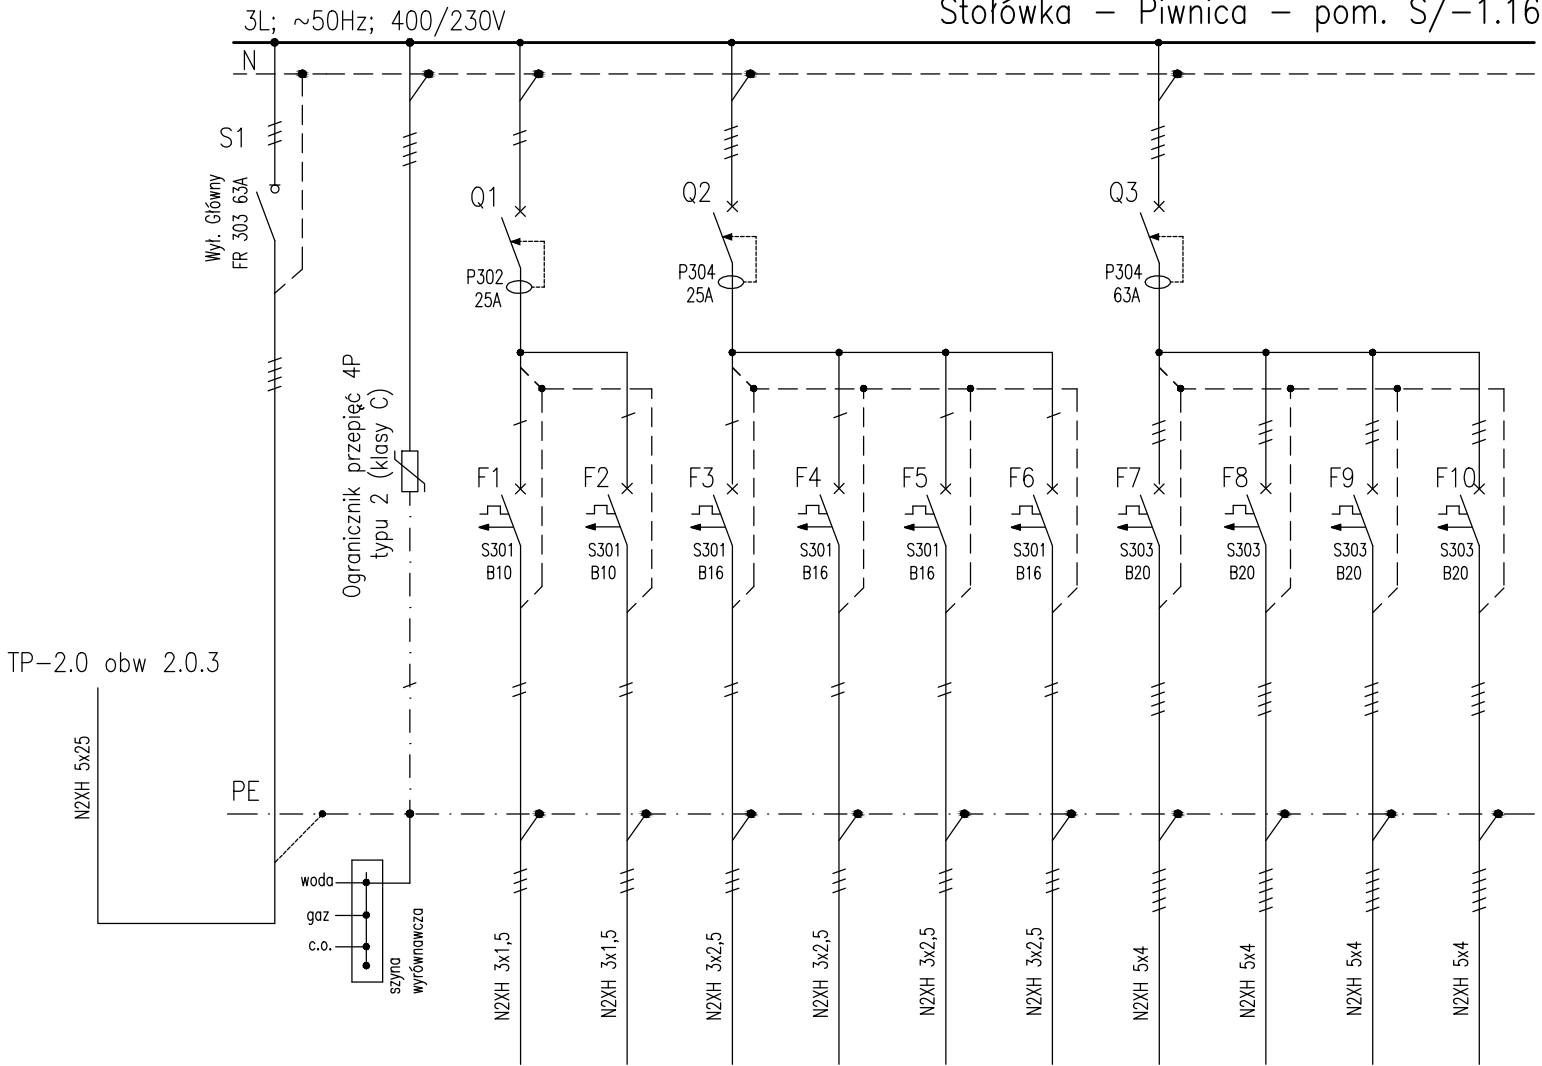


Nr odpływu	–		2.0.3.1	2.0.3.2	2.0.3.3	2.0.3.4	2.0.3.5	2.0.3.6	2.0.3.7	2.0.3.8	2.0.3.9	2.0.3.10
Nazwa odbioru	Zasilanie z TP-2.0		Ośw.	Ośw. – awaryjne	Piwnica-pom. S/-1.16	Piwnica-pom. S/-1.16	Gn. 1f	Piwnica-pom. S/-1.16	Gn. 1f	Piwnica-pom. S/-1.16	Gn. 3f	Piwnica-pom. S/-1.16
Pi [kW]	20,2		0,1	0,1	2,0	2,0	2,2	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0

kj=0,2
Pszcz.=4,04 kW




TABLICA TB-2.0.3
Stołówka - Piwnica
pom S/-1.16
Elewacja rozdzielnicz naściennej
RH-54/3
klasa ochronności II, IP 65 (IK07)

Tablica TB-2.0.4
Stołówka – Piwnica – pom. S/-1.11

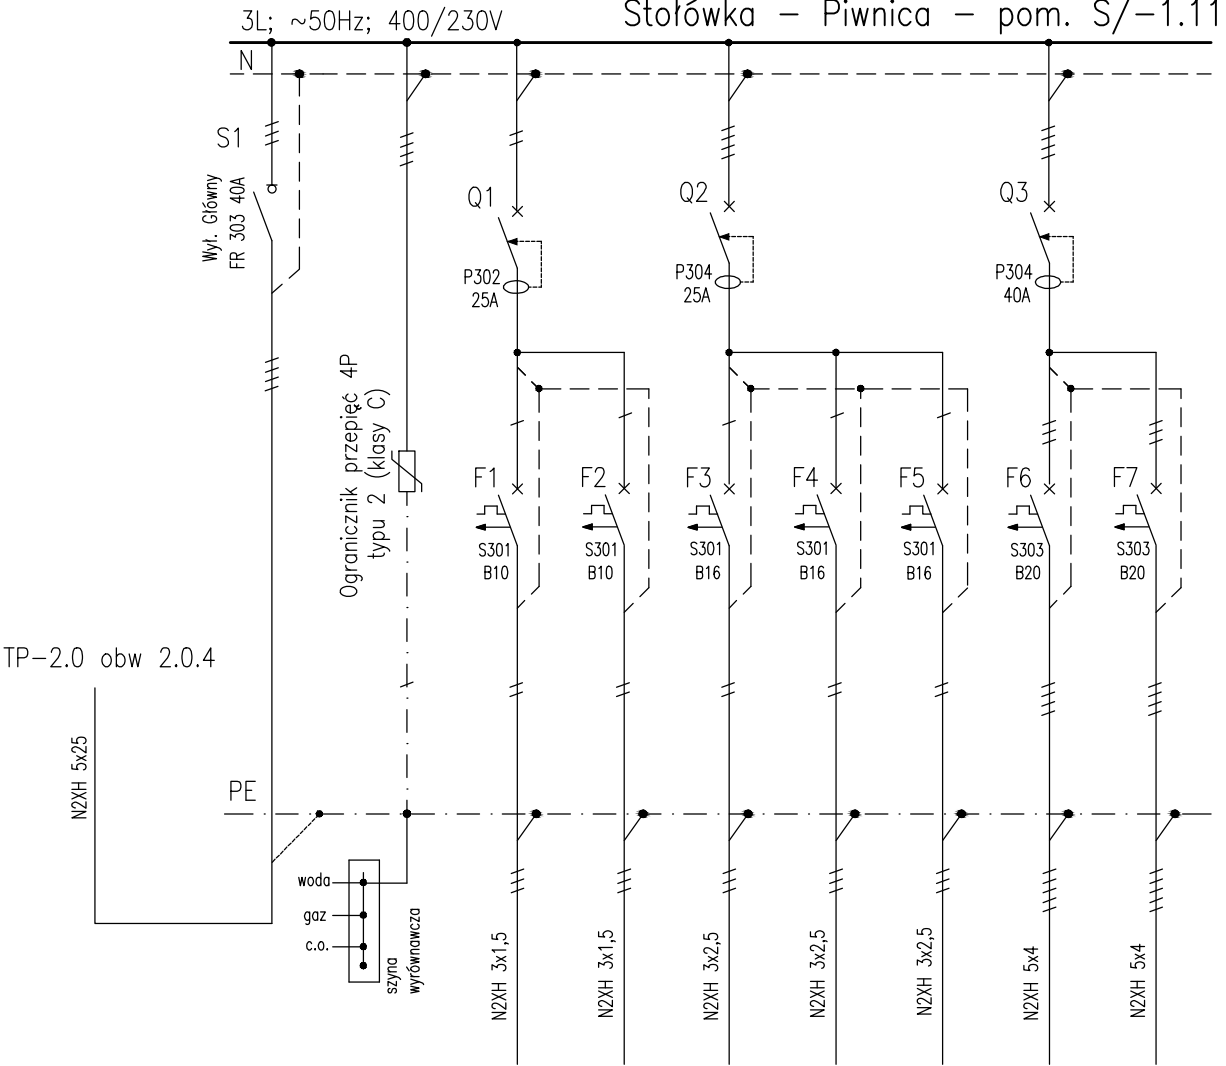

Nr odpływu	–		2.0.4.1	2.0.4.2	2.0.4.3	2.0.4.4	2.0.4.5	2.0.4.6	2.0.4.7
Nazwa odbioru	Zasilanie z TP-2.0		Ośw.	Ośw. – awaryjne	Piwnica-pom. S/-1.11	Piwnica-pom. S/-1.11	Gn. 1f	Piwnica-pom. S/-1.11	Gn. 3f
Pi [kW]	12,2		0,1	0,1	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0

kj=0,2
Pszcz.=2,44 kW



TABLICA TB-2.0.4
Stołówka - Piwnica
pom S/-1.11
Elewacja rozdzielnicz naściennej
RH-36/2
klasa ochronności II, IP 65 (IK07)

UKŁAD SIECI
TN-S

INWESTOR	ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OKSZOWIE ul. Szkolna 2, 22-105 Okszków		
NAZWA INWESTYCJI	WYKONANIE NOWEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU STOŁÓWKI PRZY ZSCKR W OKSZOWIE 22-105 Okszków, ul. Szkolna 2, jedn. ewid. 060303_2_0043 Okszków-Kolonia, dz. nr ewid. 322/104		
ETAP	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA	Elektryczna		
PROJEKTANT	mgr inż. Kamil Błazik upr. nr. LUB/0281/PWOWE/13		
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat projektowanej tablicy bezpiecznikowej TP-2.0.3 i TP-2.0.4 w budynku Stołówki - piwnica pom S/-1.16 i S/-1.11		
SKALA	DATA	NR RYSUNKU	
	05.2023	E-04	