



Tablica TB-2.0.1

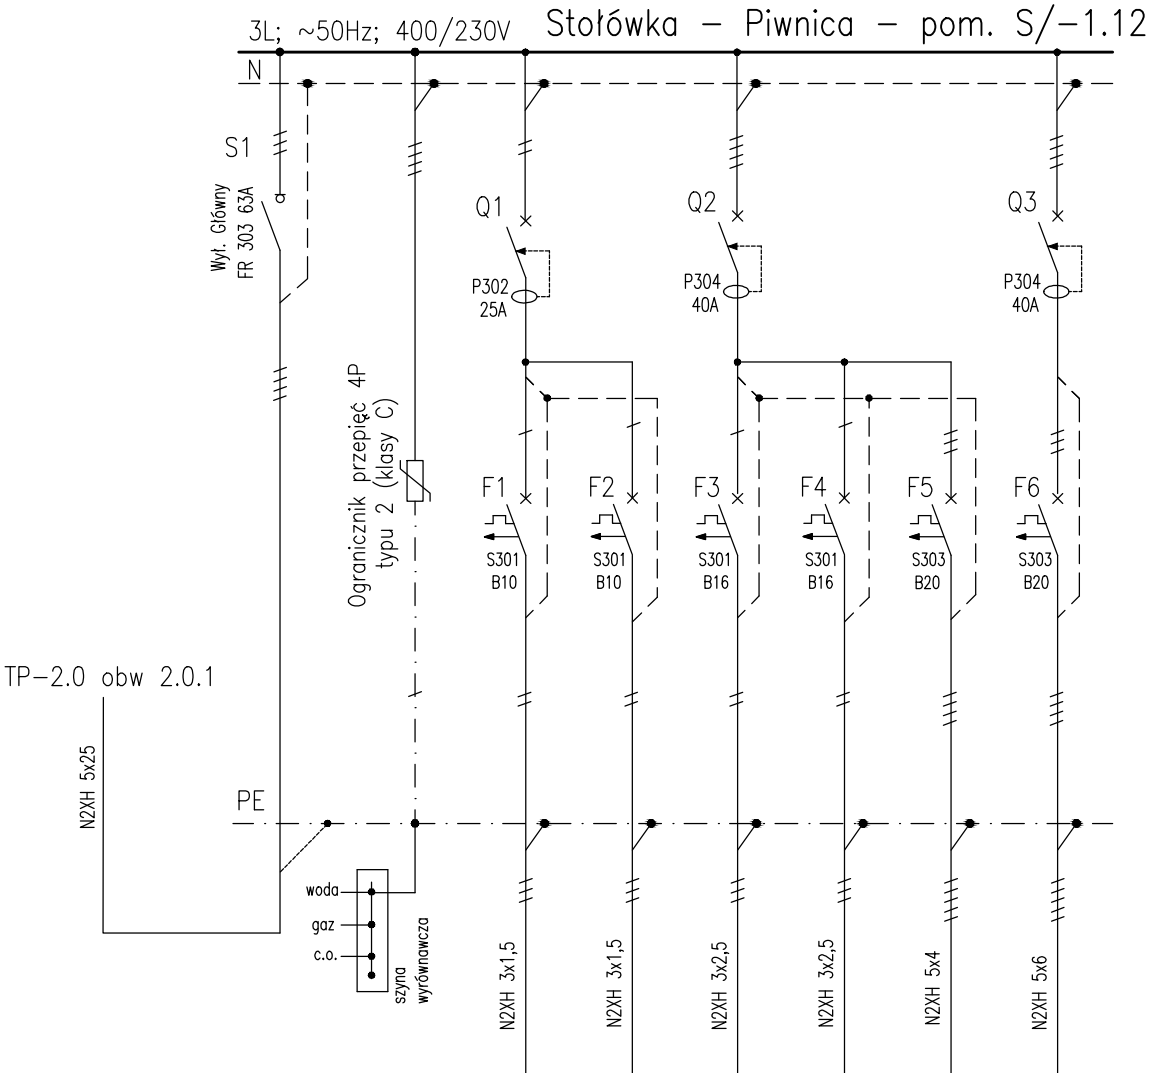


Nr odpływu	–		2.0.1.1	2.0.1.2	2.0.1.3	2.0.1.4	2.0.1.5	2.0.1.6
Nazwa odbioru	Zasilanie z TP-2.0		Ośw. Piwnica-pom. S/-1.12	Ośw. – awaryjne Piwnica-pom. S/-1.12	Gn. 1f Piwnica-pom. S/-1.12	Gn. 1f Piwnica-pom. S/-1.12	Gn. 3f Piwnica-pom. S/-1.12	Gn. 3f Piwnica-pom. S/-1.12 istn. TS HYDROFORU
Pi [kW]	14,7		0,1	0,1	2,0	2,0	3,0	7,5

Pszcz.=8,94 kW



TABLICA TB-2.0.1
Stołówka - Piwnica
pom S/-1.12
Elewacja rozdzielniczy naściennej
RH-36/2
klasa ochronności II, IP 65 (IK07)


Tablica TB-2.0.2

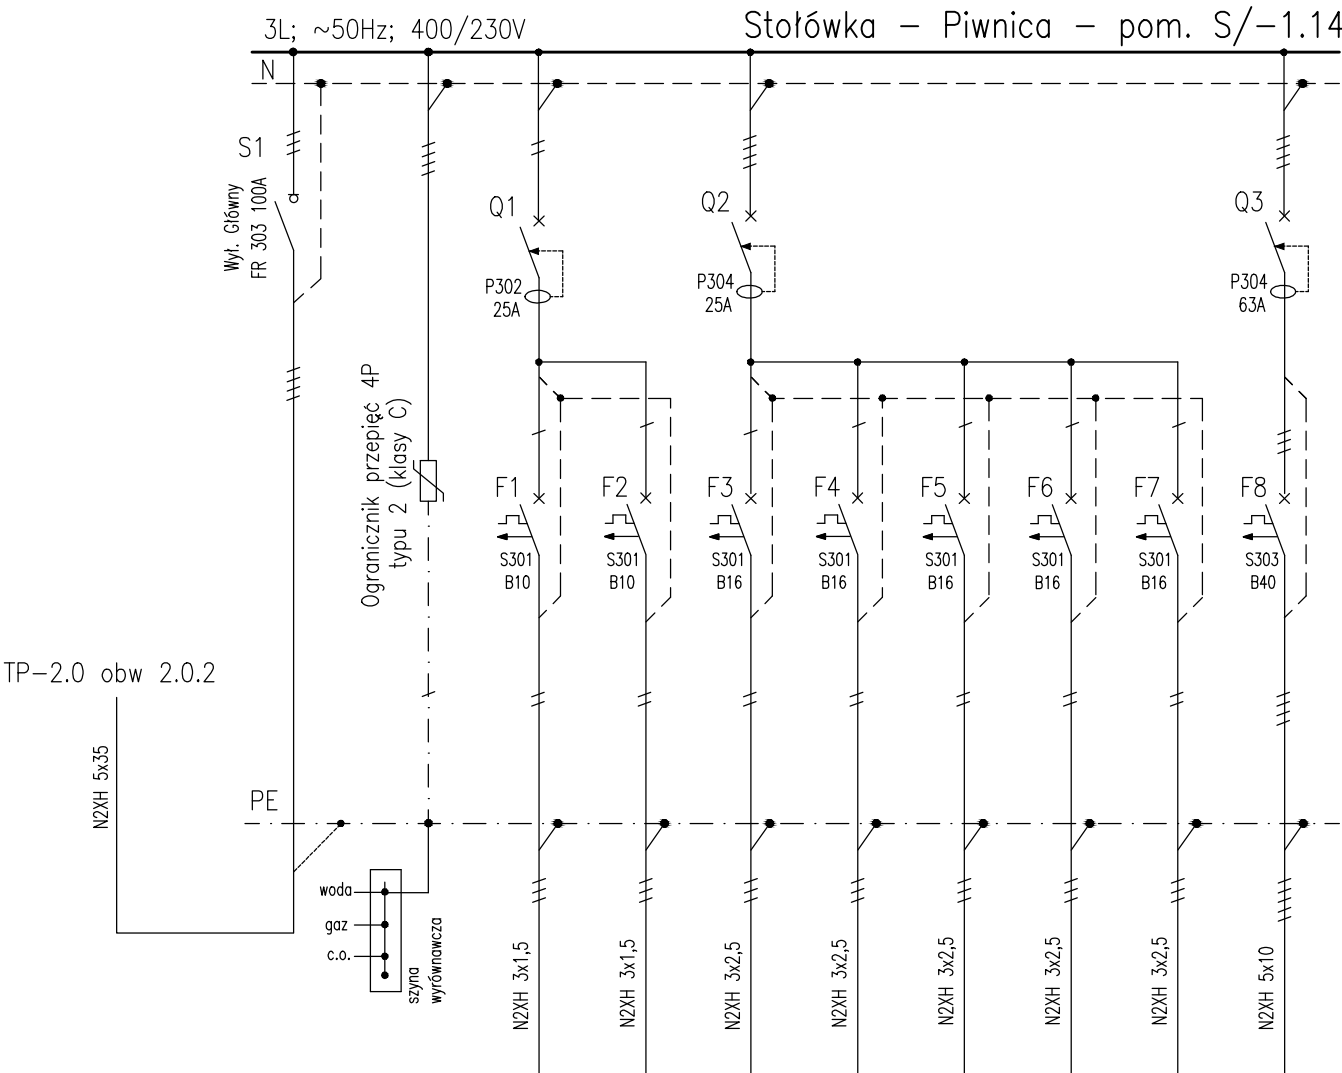

Nr odpływu	–		2.0.2.1	2.0.2.2	2.0.2.3	2.0.2.4	2.0.2.5	2.0.2.6	2.0.2.7	2.0.2.8
Nazwa odbioru	Zasilanie z TP-2.0		Ośw. Piwnica-pom. S/-1.13S/-1.14	Ośw. – awaryjne Piwnica-pom. S/-1.14	Gn. 1f Piwnica-pom. S/-1.14	Gn. 1f Piwnica-pom. S/-1.14 żelazko	Gn. 1f Piwnica-pom. S/-1.14 pralka	Gn. 1f Piwnica-pom. S/-1.14 pralka	Gn. 1f Piwnica-pom. S/-1.14 pralka	Gn. 3f Piwnica-pom. S/-1.14 istn. TB-magiel
Pi [kW]	37,9		0,2	0,1	2,0	2,0	2,2	2,2	2,2	7,5

kj=0,5

Pszcz.=18,95 kW



TABLICA TB-2.0.2
Stołówka - Piwnica
pom S/-1.14
Elewacja rozdzielniczy naściennej
RH-36/2
klasa ochronności II, IP 65 (IK07)

UKŁAD SIECI	TN-S
-------------	------

INWESTOR	ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OKSZOWIE ul. Szkolna 2, 22-105 Okszków		
NAZWA INWESTYCJI	WYKONANIE NOWEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU STOŁÓWKI PRZY ZSKCR W OKSZOWIE 22-105 Okszków, ul. Szkolna 2, jedn. ewid. 060303_2_0043 Okszków-Kolonia, dz. nr ewid. 322/104		
ETAP	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA	Elektryczna		
PROJEKTANT	mgr inż. Kamil Błazik upr. nr. LUB/0281/PWOE/13		
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat projektowanej tablicy bezpiecznikowej TP-2.0.1 i TP-2.0.2 w budynku Stołówki - piwnica pom S/-1.12 i S/-1.14		
SKALA	DATA	NR RYSUNKU	
	05.2023	E-03	