


Tablica TB-3.2

Stołówka - Parter - pom. S/0.19

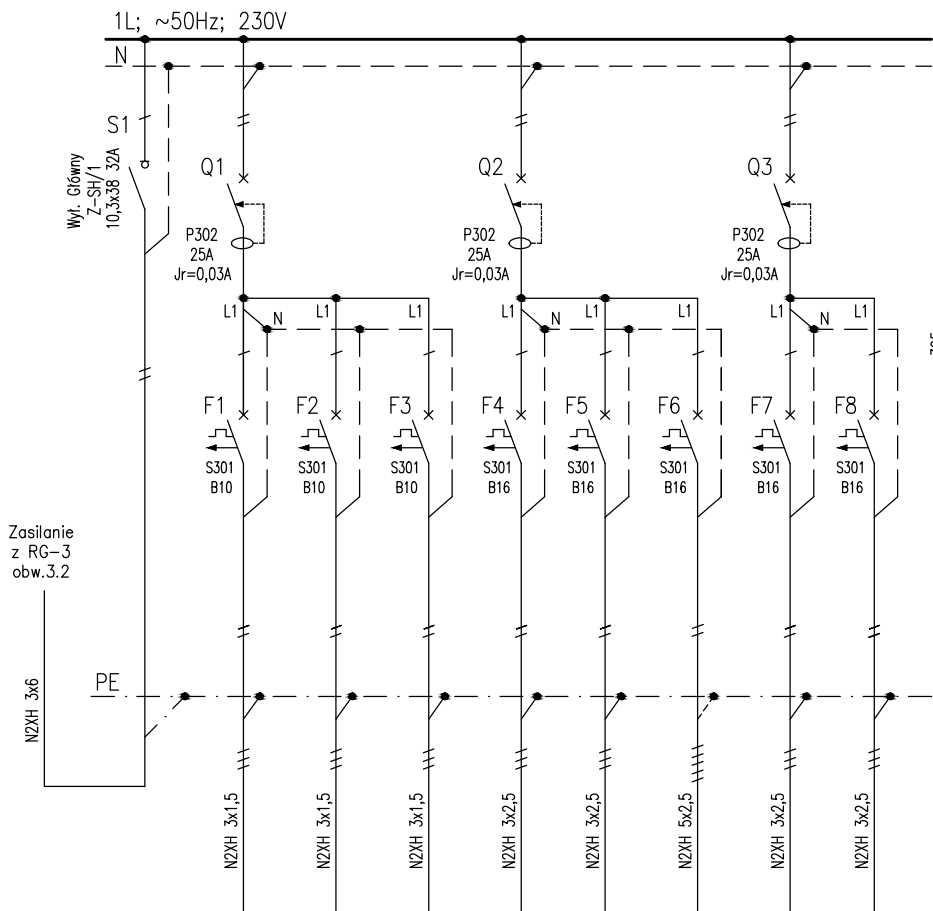


TABLICA TB-3.2

Stołówka - Parter
pom S/0.19

Elewacja rozdzielnicy natynkowej
2x24

klasa ochronności II, IP 54 (IK07)



Rozmiar wewnętrzny:
550*375*125

Nr odpływu	–	3.2.1	3.2.2	3.2.3	3.2.4	3.2.5	3.2.6	3.2.7	3.2.8
Nazwa odbioru	Zasilanie z RG-3 obw.3.2	Ośw. Parter-pom. S/0.19, S/0.13, S/0.14	Ośw. awaryjne Parter-pom. S/0.14, S/0.13	Ośw. awaryjne Parter-pom. S/0.14, S/0.13	Gn-1f Parter-pom. S/0.14	Gn-1f Parter-pom. S/0.13	Gn-1f Parter-pom. S/0.19	Gn-1f Parter-pom. S/0.13, S/0.19	Gn-1f Parter-pom. S/0.13, S/0.19 komputery
Pi [kW]	6,9	0,7	0,1	0,1	1,5	1,5	1,0	1,0	1,0

Pi=6,9kW
kz=0,6
Ps=4,14kW

UKŁAD SIECI	TN-S
-------------	------

INWESTOR	ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OKSZOWIE ul. Szkolna 2, 22-105 Okszków		
NAZWA INWESTYCJI	WYKONANIE NOWEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU STOŁÓWKI PRZY ZSCKR W OKSZOWIE 22-105 Okszków, ul. Szkolna 2, jedn. ewid. 060303_2_0043 Okszków-Kolonia, dz. nr ewid. 322/104		
ETAP	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA	Elektryczna		
PROJEKTANT	mgr inż. Kamil Błazik upr. nr. LUB/0281/PWOE/13		
TYTUŁ RYSUNKU	Schemat istniejącej rozdzielnicy TP-3.2 w budynku Stołówki - parter pom S/0.19		
	SKALA	DATA	NR RYSUNKU
		05.2023	E-08